
603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115521-0041



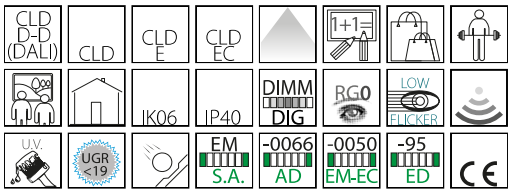

La nuova plafoniera Disanlens rappresenta la soluzione ideale per garantire il massimo comfort visivo in ambienti come scuole ed uffici che necessitano di una distribuzione della luce ottimale.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	603 - Disanlens UGR<19
Codice	115521-0041

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1233 mm
Larghezza (mm)	152 mm
Altezza (mm)	55 mm
Peso (Kg)	2.8 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115521-0041

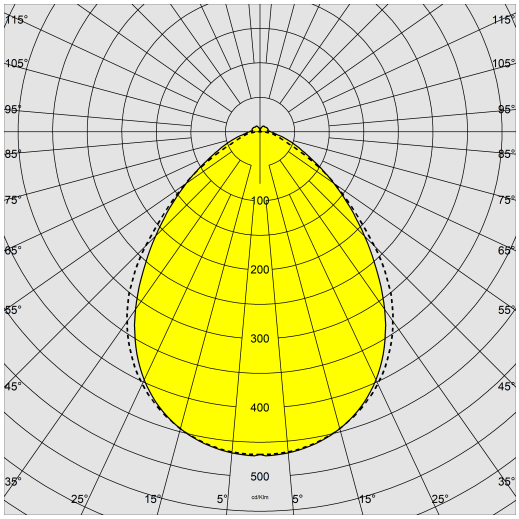

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3450 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	23 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	150 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	40

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115521-0041

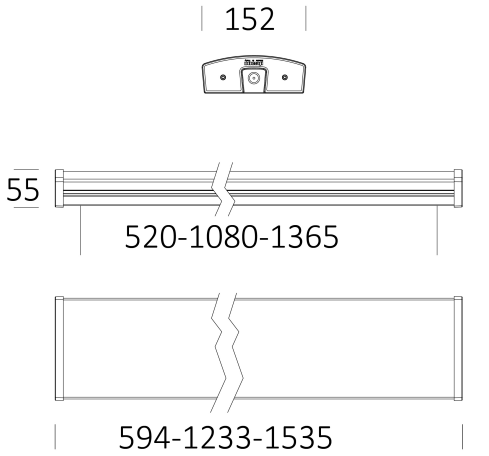

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 603-604 10-24.pdf

DISEGNI

BIM 603 Disanlens 03-25.zip

DisegnoTecnico 603-604.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in lamiera di acciaio stampato, testate in ABS bianco.
Diffusore	in policarbonato con finitura microprismata esternamente per il controllo della distribuzione luminosa.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	- completo di passacavo d'ingresso e distanziali per fissaggio a plafone/parete. - Con sistema di chiusura antivandalico.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. EN 60598-22-2.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	versioni in emergenza.


GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115521-0041



2518 Sospensione semplice

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026