
Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 110 FT

Codice articolo: 6059631

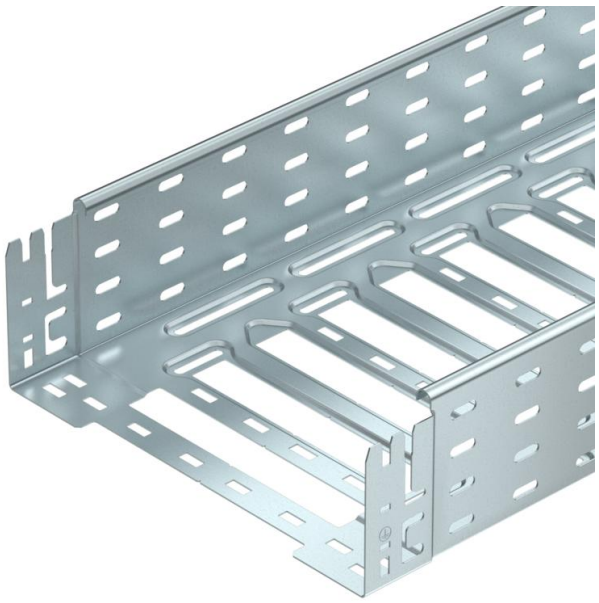

Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6059631
Tipo	SKSM 110 FT
Sigla 1	Passerella SKSM
Sigla 2	asolata, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	110x100x3050
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	374,426 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 110 FT

Codice articolo: 6059631

Misure

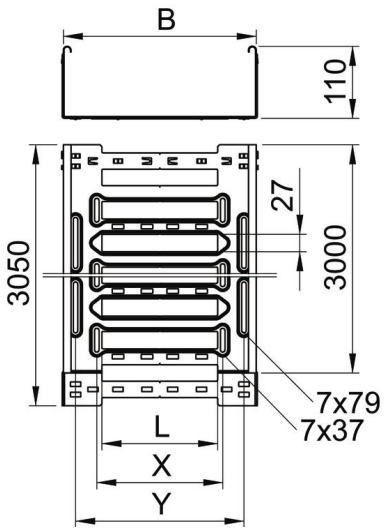

Lunghezza	3.050 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione L	30 mm
Dimensione y	62 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	108 cm²
Sezione utile	10800 mm²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto


Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 110 FT

Codice articolo: 6059631

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	4 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2,57 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	2,14 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1,7 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	1,25 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,8 kN/m

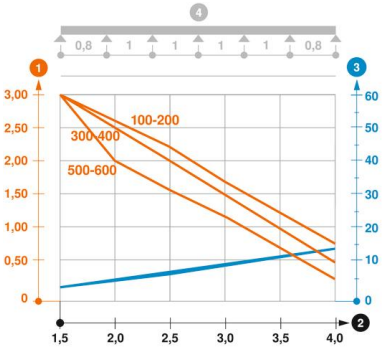

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSM 60

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

— Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

— Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi