
Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 110 FT

Codice articolo: 6098157

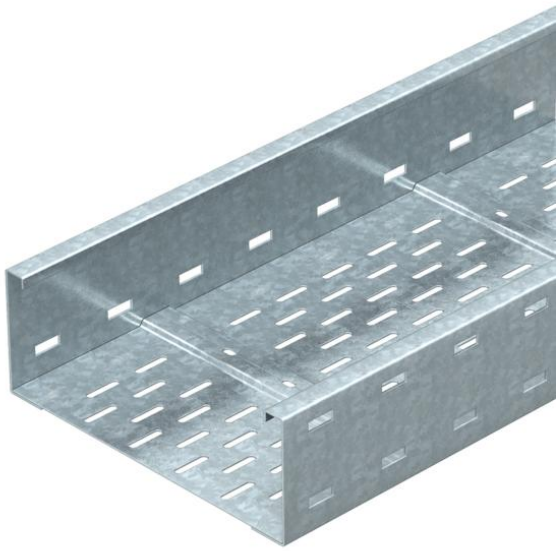

Sistema di passerelle a grande portata, asolata, con altezza dei bordi di 110 mm.
I connettori lineari tipo WRVL 110 devono essere ordinati separatamente.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6098157
Tipo	WKSG 160 FT
Sigla 1	Passerella grande portata
Sigla 2	asolata, pavimento bordato
Produttore	OBO
Dimensione	110x600x6000
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	1197,89 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 110 FT

Codice articolo: 6098157

Misure

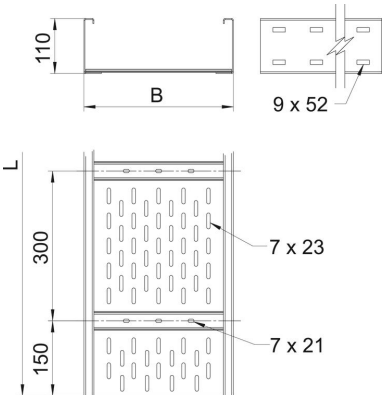

Dimensioni	110 x 600
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Sezione utile	614 cm²
Sezione utile	61400 mm²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	sì
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Lunghezza utile	6000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 110 FT

Codice articolo: 6098157

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	3 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	8 m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	2,9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	2,43 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	1,72 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	1,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 6,0 m	1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 7,0 m	0,7 kN/m
Distanza tra gli appoggi 8,0 m	0,4 kN/m

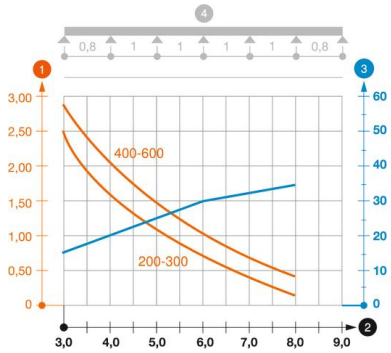


Diagramma di carico passerella portacavi a grande portata tipo WKSG 110

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi