RACCORDO FILETTATO PER IL DRENAGGIO

DD 084 | IP66 / IP67 / IP69K





Foto: vista dell'interno


> Alto tipo di protezione
> OTTIMA prestazione di drenaggio
> Installazione semplice
> Robusto, resistente alle intemperie e ai raggi ultravioletti

Le variazioni della temperatura formano condensa all'interno dei quadri e degli armadi con elevato tipo di protezione. L'utilizzo del raccordo per il drenaggio permette di convogliare all'esterno l'acqua da condensazione senza perdere il massimo tipo di protezione IP66. La membrana permeabile all'acqua rende sicuro il drenaggio dell'armadio per mezzo dell'attrazione capillare ma impedisce l'ingresso dall'esterno di spruzzi d'acqua.


DATI TECNICI

Fissaggio	Filettatura M50 x 1,5 con dado (dimensione del filetto 60 mm, scatola 50 mm)
Coppia di serraggio	max. 6 Nm
Profondità di incasso	< 17,5 mm
Materiale	Plastica secondo UL94 V-0, nero, Resistente alle intemperie e ai raggi UV ai sensi di UL746C (f1)
Altezza dell'accesso dell'acqua	0 mm (con spessore parete 0,5 mm)
Guarnizione	Anello di tenuta NBR
Flusso dell'acqua in uscita	Circa 200 ml/h con spessore dell'acqua di 5 mm
Dimensioni	Ø 60 x 49,5 mm
Posizione di montaggio	Orizzontale, nel punto più basso
Temperatura di esercizio/di stoccaggio	-45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)
Omologazioni	EAC
Nota	Il materiale è conforme ai valori limite in conformità con RoHS3

Istruzioni di montaggio: praticare un'apertura Ø $50.5^{+0.5}$ mm sul fondo dell'armadio e fissare il raccordo filettato per il drenaggio con il dado. L'anello di tenuta deve trovarsi all'esterno del fondo dell'armadio e il foro deve essere libero da trucioli.

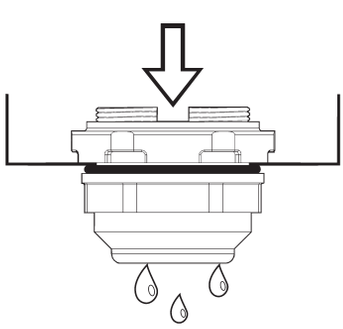

Posizione di montaggio

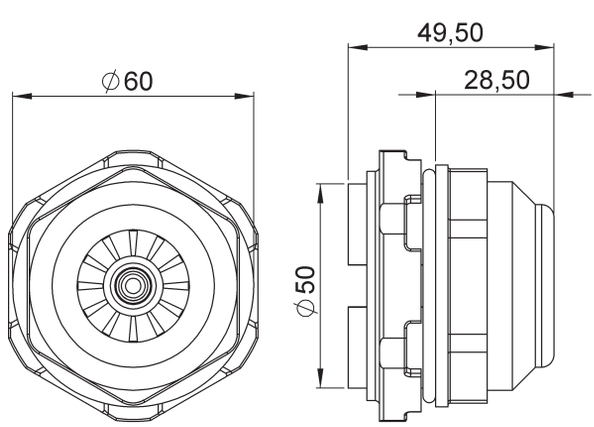

Cod. art.	Tipo di protezione	Spessore della parete	1 confezione	Peso (circa)
08410.0-00	IP66 / IP67 (EN 60529) / IP69K (EN 40050-9)	0,5 – 5,5 mm	1 pezzo	60 g

www.stego-group.com

15/09/2023 | Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori e omissioni. L'idoneità di questo prodotto per l'uso previsto e gli eventuali rischi associati devono essere determinati dal cliente finale / dall'acquirente nell'applicazione finale.