
H 150

Chiamata anche: SCALETTA

Passerella a Traversini ribattuti





S3 003 1510

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	100
Spessore	
[mm]	1,50
SWL (N/m) in funzione della campata (S) [m] - EN 61537	
S1,5	408
1,5-2	326
2-2,5	228
2,5-3	163
3-3,5	81
3,5-4	49
Peso	
[Kg/m]	4,67
Lunghezza *	
[mm]	3000

Sistema Certificato
EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Prescrizione della norma) IMQ

Certificazioni

****SWL: Norma EN 61537-1 ed 2007**

10.4 - Prova per il SWL (safe working load) di tratti di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini, montati sul piano orizzontale e con percorso orizzontale su un'installazione a campata singola.

La flessione effettiva di metà campata al SWL non deve superare 1/100 della campata.

La flessione trasversale al SWL non deve superare 1/20 della larghezza dei campioni.

***Lunghezza:** Barre fino a 6000 mm (escluso il trattamento 03)


***Trattamento a richiesta:** **41 - Inox AISI 316L**

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

Passerella a Traversini ribattuti

Chiamata anche: SCALETTA

Diagramma di Carico

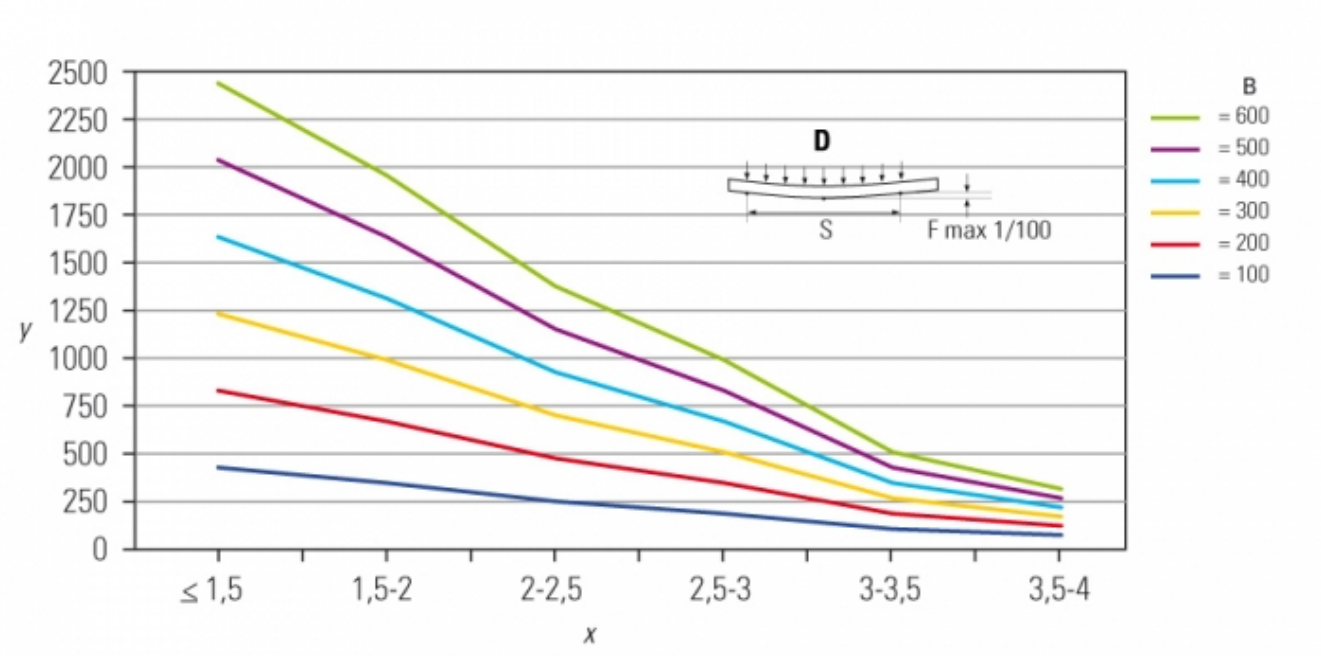

y= SWL(N/m) in funzione della campata
x= Campata (S) (m)
D= Carico uniforme

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it